


**Gyártó : Colas Északkő Kft. - Tállya**  
**Termék neve : NZ 4/11 (GC 90/15; f2; F150)**

**Megrendelő : Colas Északkő Kft. - Tállya**

**Vizsgálat célja: : Minősítő vizsgálat**

*Termék eredmények*

	2D	1.4D	D	D/1.4	d	d/2	
-tól 22/03/16 ig 15/12/16							
	22.4	16	11.2	8	4	2	0.063
Maximális érték:	100	100	98	67	5	1	0.8
Átlagérték:	100	100	97	59	4	1	0.6
Minimális érték:	100	100	96	51	2	1	0.4
Változási együttható:	0.00	0.00	0.67	6.99	22.82	17.54	14.50
Xf maximum	100	100	99	65	15	5	2.0
Xf minimum	100	98	90	35	0	0	0.0
megfelelő	24(100.0%)	24(100.0%)	24(100.0%)	22(91.7%)	24(100.0%)	24(100.0%)	24(100.0%)

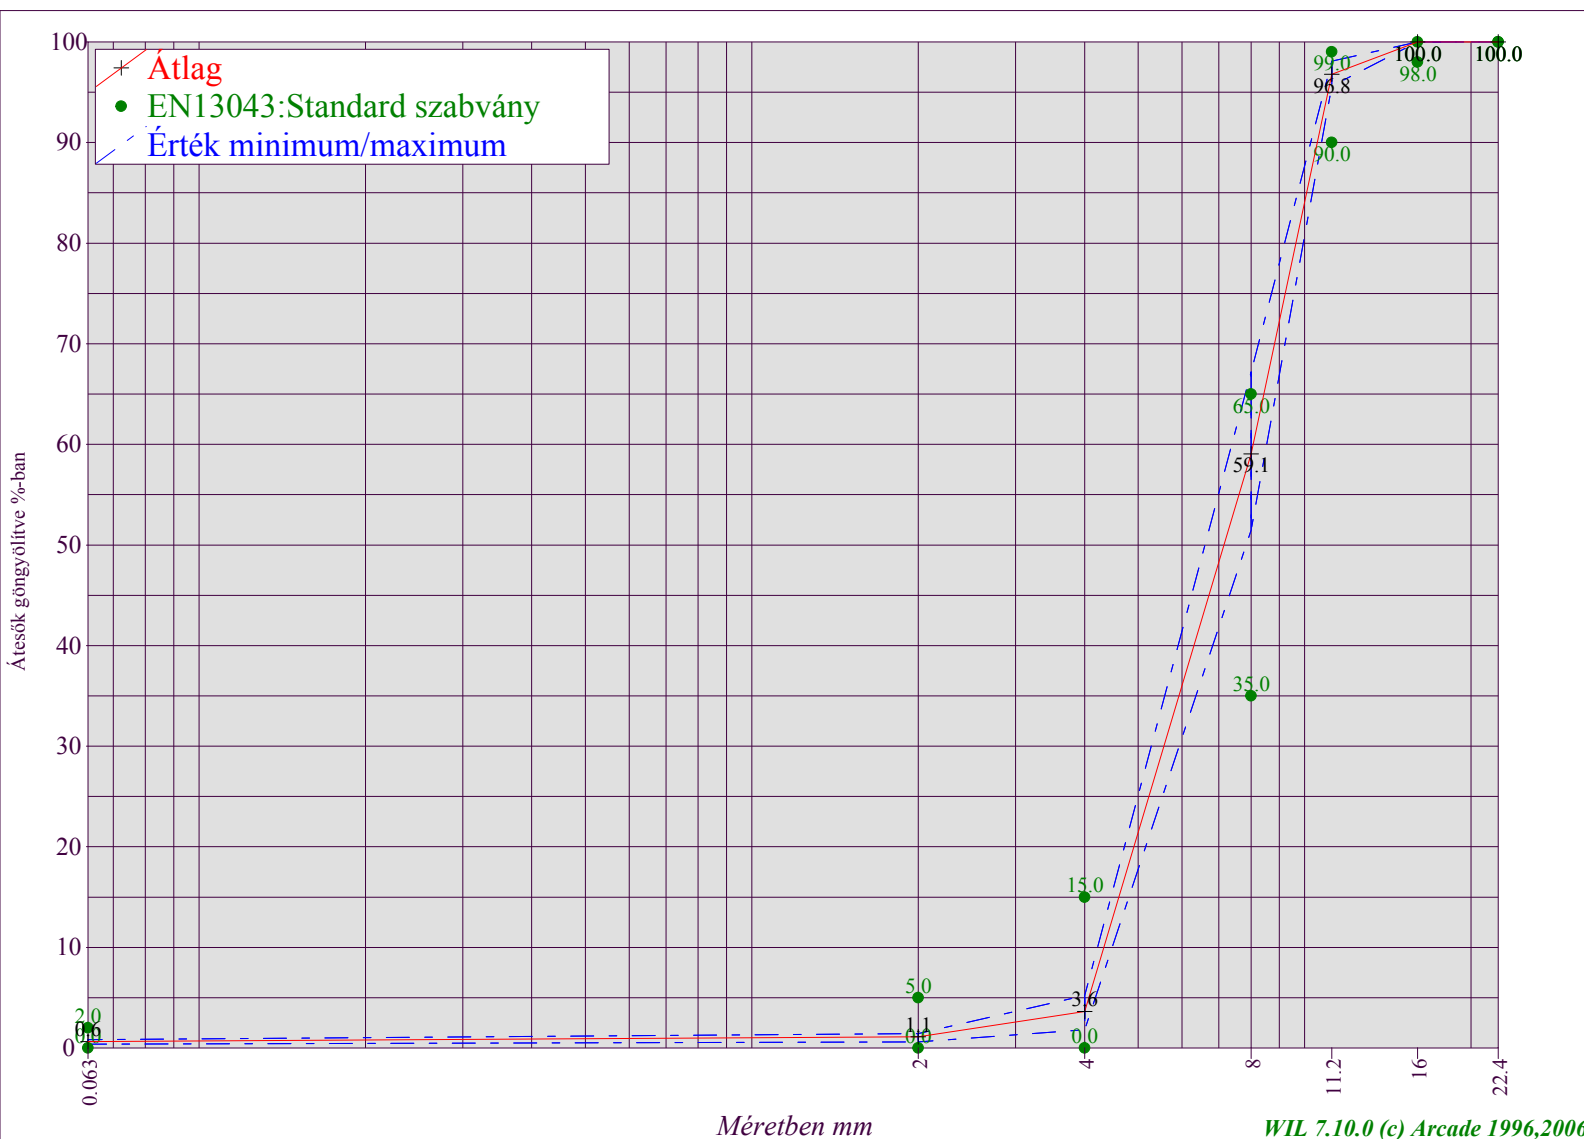

WIL 7.10.0 (c) Arcade 1996,2006

**bélyegző**  
 "COLAS ÉSZAKKŐ"  
 Bányászati Kft.

**Ézsias László Minőségell. vezető**  
