


Gyártó : Colas Északkő Kft. - Tállya
Termék neve : KZ 2/4 (GC 90/15; f1)

Megrendelő : Colas Északkő Kft. - Tállya

Vizsgálat célja: : Minősítő vizsgálat

Termék eredmények

	-tól 22/03/16 ig 15/12/16				
	5.6	4	2	1	0.063
Maximális érték:	100.00	94.57	8.80	1.51	0.80
Átlagérték:	99.79	92.29	4.27	1.12	0.64
Minimális érték:	99.58	88.69	2.82	0.89	0.57
Változási együttható:	0.11	1.51	28.20	13.25	10.09
Xf maximum			13.49	4.81	0.92
Xf minimum	98.13	86.75			
megfelelő	29(100.0%)	29(100.0%)	29(100.0%)	29(100.0%)	29(100.0%)

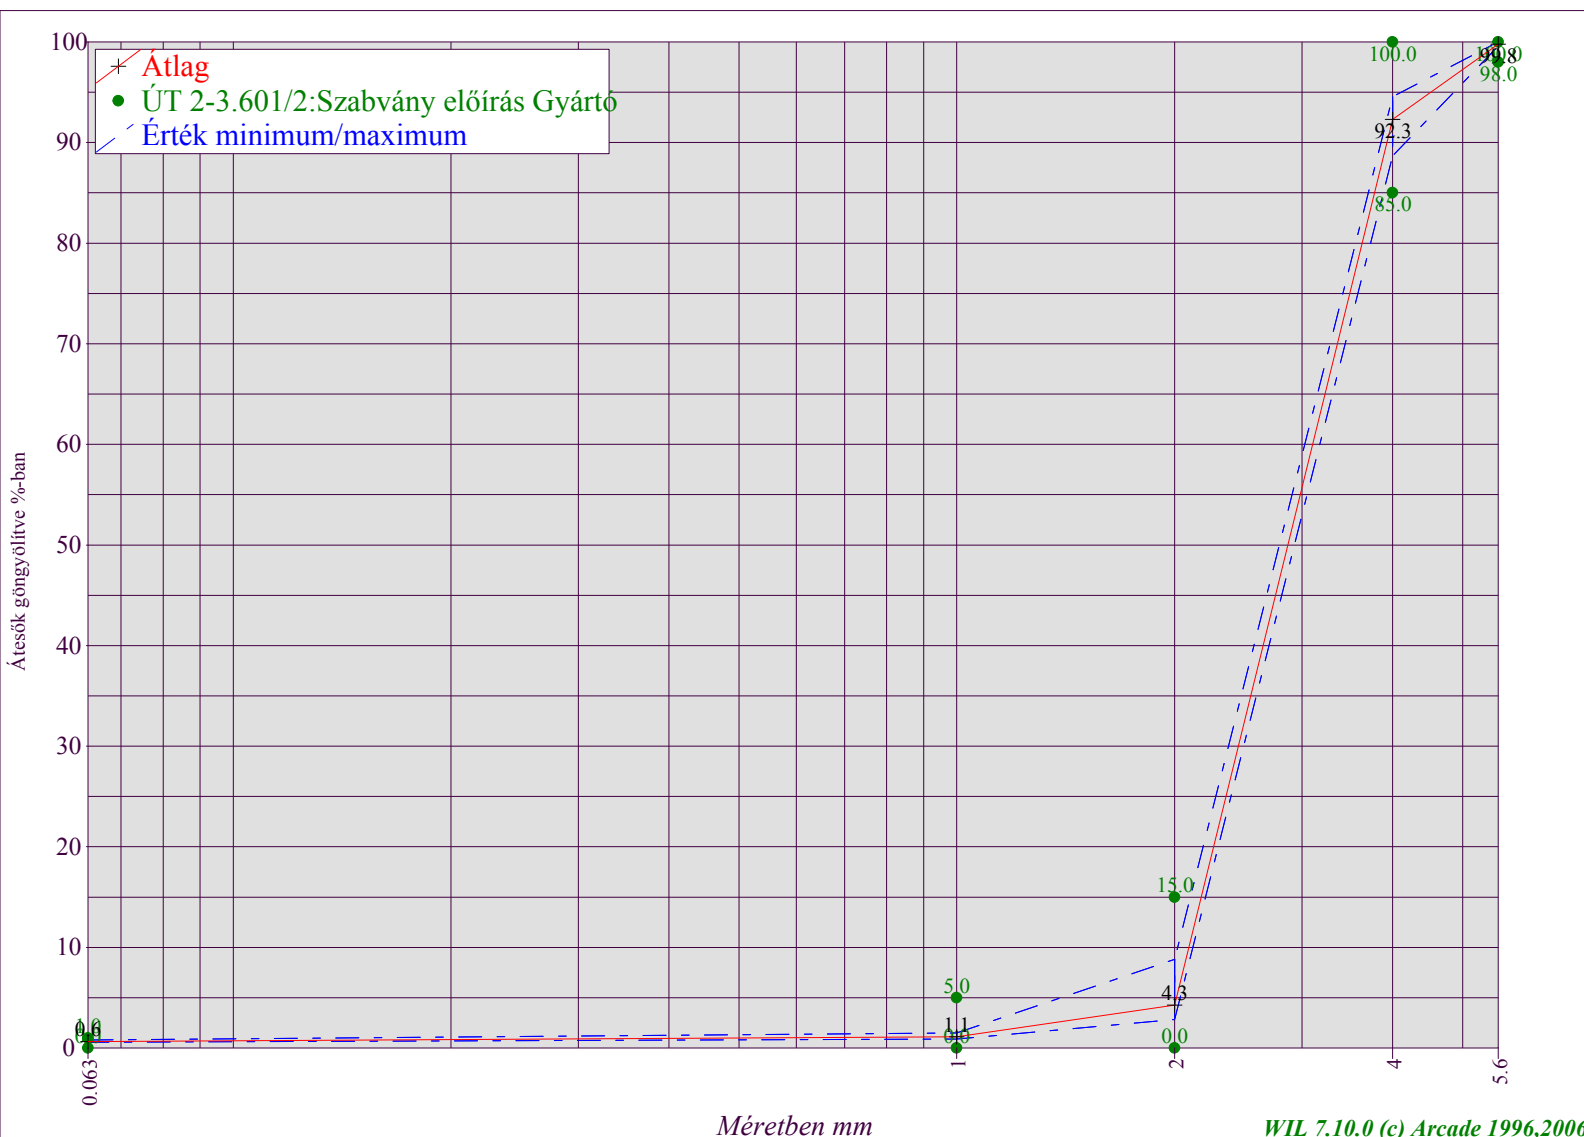

WIL 7.10.0 (c) Arcade 1996,2006

bélyegző
"COLAS ÉSZAKKŐ"
Bányászati Kft.

Ézsiás László Minőségell. vezető
